


RODZAJ NAMIERZCHNI
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU
WYMIARY WYKOPU
SPOSÓB WYKONANIA WYKOPU
ODWODNIENIE WYKOPU
PODBUDOWA

MIKROTUNELING

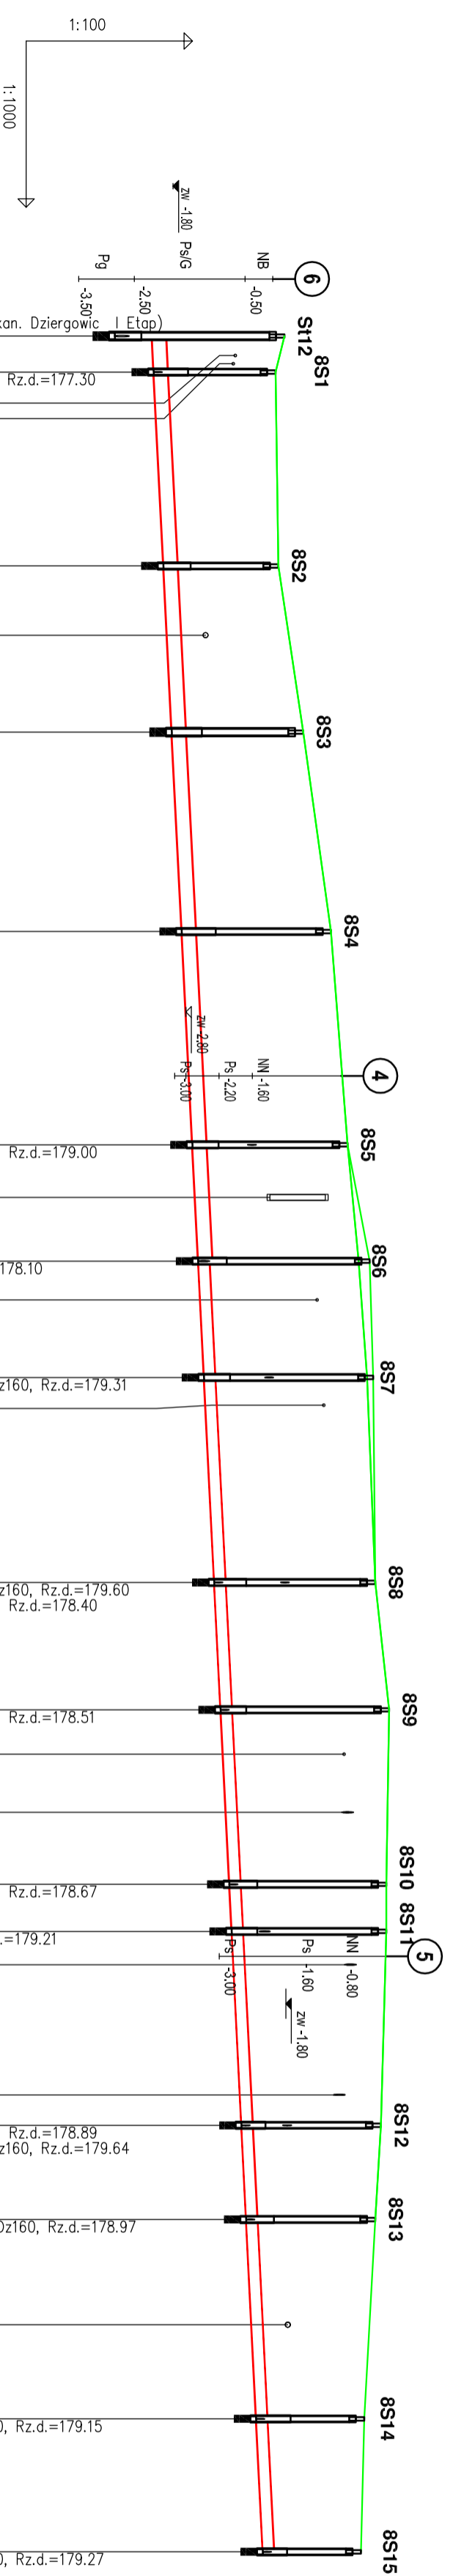

OZNACZENIE PROFILU:		KOL. K-8	
POZIOM	PORÓWNAWCZY	170.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU PROJ.		179.66	włączenie do istn. Kol. T (Projekt kan. Dziergowice)
RZĘDNA TERENU ISTN.		179.50	DN250, Rz.d.=176.53
RZĘDNA DNA KANAŁU		177.30	studnia betonowa ø 1000
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.20	włączenie przykanalika 8Sp1 DN150, Rz.d.=177.30
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰		4kt
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
ODLEGIŁOŚCI			
HEKTOMETRY			

RURA PRZECISKOWA DN250 L=167.0m		RURA PRZECISKOWA DN200 L=233.0m	
8S1	0.0	8S1	0.0
8S2	6.5	8S2	6.5
8S3	35.0	8S3	35.0
8S4	41.5	8S4	71.5
8S5	30.0	8S5	107.5
8S6	71.5	8S6	146.0
8S7	36.0	8S7	210.0
8S8	107.5	8S8	167.0
8S9	38.5	8S9	210.0
8S10	146.0	8S10	188.0
8S11	210.0	8S11	225.0
8S12	167.0	8S12	248.0
8S13	210.0	8S13	315.0
8S14	188.0	8S14	279.5
8S15	37.0	8S15	288.0
	400.0m		400.0m

	"PROJWES" S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W ZWIĄZKU Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRAC W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. JÓZEF WESOŁOWSKI, mgr inż. MARIUSZ WESOŁOWSKI 46-073 Miechów, ul. Al. 862 18 tel.-fax 77 44-04-884 projwes@o2.pl
	ZADANIE PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERGOWICE - ETAP II WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. KOZIELSKIEJ
PRZEDMIOT RYS. LOKALIZACJA INWESTOR STADIUM DOK. PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ DATA OPRACOWANIA	KS KOLEKTOR K-8 UL. DWORCOWA PROFIL PODŁUŻNY DZIERGOWICE, GMINA BIERAWA GMINA BIERAWA UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, 47-240 BIERAWA mgr inż. Józef Wesołowski nr up. : 33794/OP, 48195/OP mgr inż. Mariusz Wesołowski nr up. : OP/L000232/PO050/03 czerwiec 2014
Nr rys. 8	SKALA: 1:1000
	podpis: