
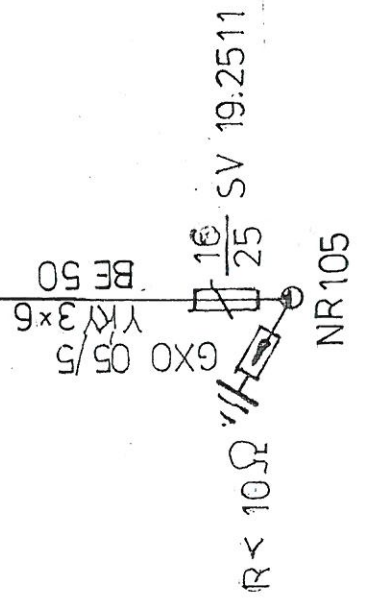


ASXS n 2x25
 $\sigma = 42,5 MPa$

$P_s = 20 kW$
 $\Delta U = 0,06\%$
 $J_z = 287,5 A$
 $\Sigma l = 97 m$

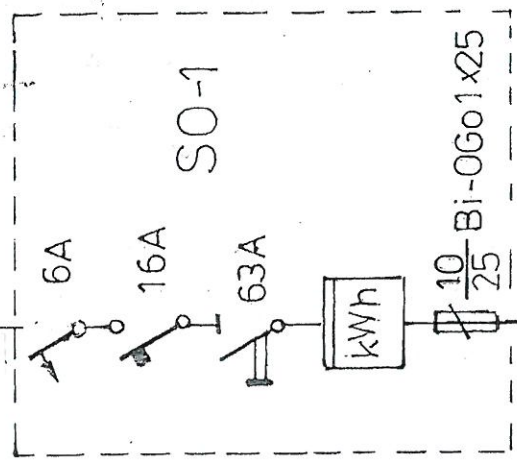

OBIEKT		OŚWIETLENIE ULICY	
ADRES	Dziergowice ul. Lawendowa, działka nr 2341/1	SKALA	
TEMAT	SCHEMAT IDEOWY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT	Bernard Kubina	NR. UPRAWN.	170/72/Op
		DATA	11.06.2016
		PODPIS	
		RYS.	2